

MONITORAGGIO OSTREOPSIS OVATA - ANNO 2013

Stazione: Noto

Località: Noto - Calabernardo

Corpo idrico: 45

COORDINATE WGS: LAT N 36°52'21,50" LONG E 15°8'16,40"


Prelievo effettuato in zona di costa balneabile (D.A. 7 marzo 2013)

Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell * L⁻¹
(in rosso i valori superiori)

Matrice: acqua

Metodo usato per il conteggio: Utermöhl (UNI EN 15204)

Laboratorio competente per il monitoraggio: ST Siracusa

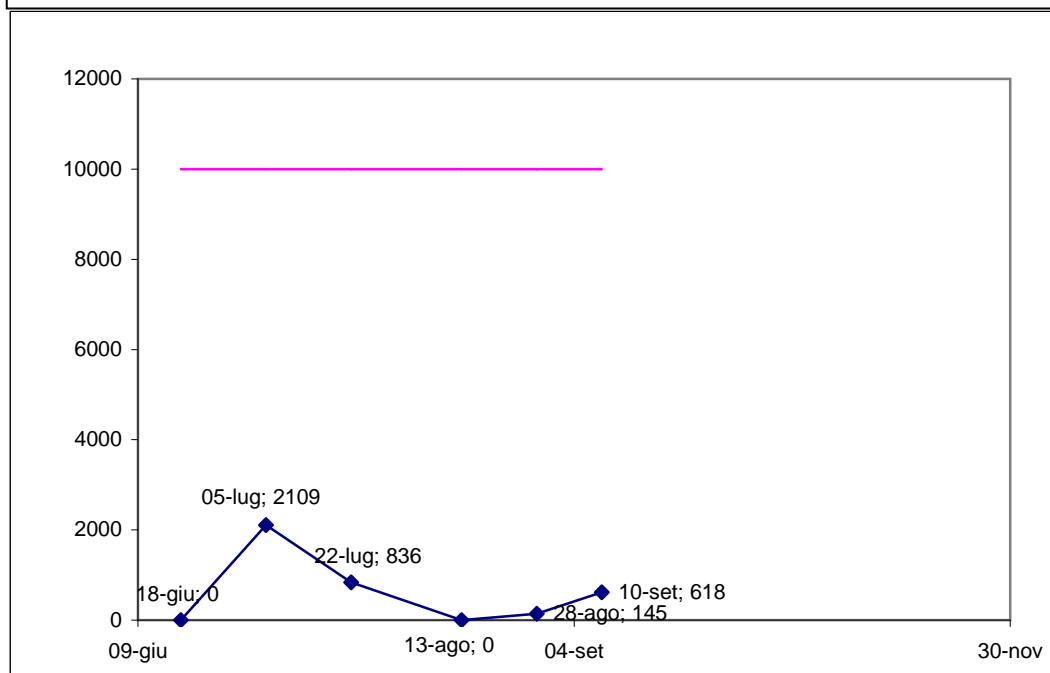

DATA CAMPIONAMENTO	Ostreopsis ovata*	Intervallo di confidenza **	Ostreopsis spp
18-giu	<300		
05-lug	2109		
22-lug	836		
13-ago	Assente		
28-ago	145		
10-set	618		

* Il risultato è da intendere come *Ostreopsis cf ovata*

** calcolato considerando un livello di fiducia del 95%