Monitoraggio della qualità dell'aria

Isola di Vulcano

Comune di Lipari

Bollettino giornaliero

6-giu-22

REGIONE SICILIA

A seguito delle richieste del Dipartimento di Protezione Civile DPC, sia nazionale che regionale, nonchè di quanto stabilito dal sottogruppo Aria outdoor si è avviata una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria *con due laboratori mobili uno di ARPA Sicilia e l'altro di ISPRA* su alcuni inquinanti presenti in aria ambiente.
I riferimenti normativi dei valori limite e delle soglie di allarme riportati nel presente bollettino sono quelli previsti dall'Allegato XI del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,* nonchè i valori individuati dalle *WHO global air quality guidelines* - ed. 2021 e nel Rapporto ISTISAN 16/15.

ARPA Sicilia, il 27 novembre 2021 ha posizionato sull'isola di Vulcano il Laboratorio Mobile. Tale laboratorio viene gestito dal personale di ARPA Sicilia che quotidianamente monitora l'andamento dei dati registrati dalla sala operativa della UOC Qualità dell'aria del Dipartimento Stato dell'Ambiente ed Ecosistemi.

Analogamente il 15 dicembre 2021 ISPRA, con il personale della Sezione Laboratorio Nazionale di Riferimento, afferente all'Area Metrologia del Centro Nazionale per la Rete dei Laboratori, ha posizionato il proprio Laboratorio Mobile in un ulteriore punto di campionamento sull'isola di Vulcano per ottimizzare l'efficienza del monitoraggio giornaliero della qualità dell'aria nel contesto territoriale di riferimento; tale mezzo il 16 marzo 2022 è stato sostituito da un ulteriore Laboratorio Mobile di ARPA Sicilia che è stato attivato il 24 marzo 2022.
Dal 25 marzo 2022 non è più disponibile la fornitura di energia elettrica per alimentare il secondo laboratorio mobile di ARPA Sicilia.

1° Lab. Mobile 38.41439° N - 14.95854° E

2° Lab Mobile 38.413237° N - 14.954050° E

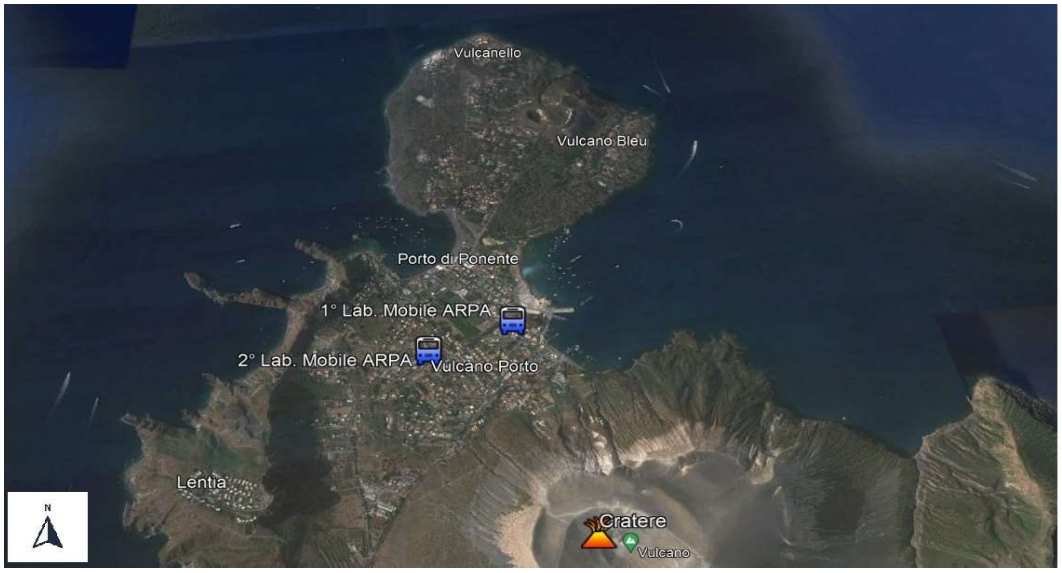

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DATI DI MONITORAGGIO

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PM2.5 - PM10

Particolate Matter

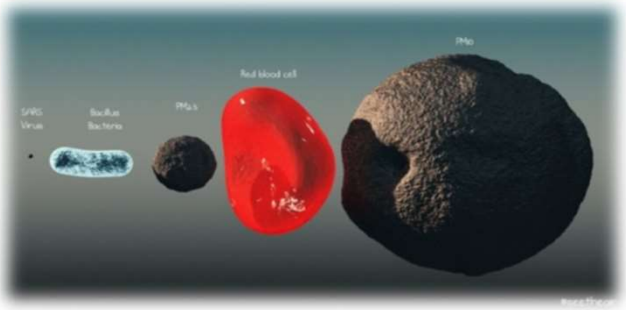

PM10

Monitoraggio della concentrazione di polveri sottili PM10

VALUTAZIONE SECONDO I LIMITI DEL D. LGS. 155/2010

Limite giornaliero di riferimento previsto dal D. Lgs. 155/2010
da non superare più di 35 volte in un anno

50 µg/m^3

Riferimento su periodo di mediazione anno civile

40 µg/m^3

VALUTAZIONE SECONDO LA WHO GUIDE LINE 2021

Valore giornaliero di riferimento previsto dalle WHO Guide Line 2021
da non superare più di 3 volte in un anno civile

45 µg/m^3

Riferimento su periodo di mediazione anno civile

15 µg/m^3

VALORE DI MISURA

PM10 medio giornaliero misurato

31,4 µg/m^3

PM2.5

Monitoraggio della concentrazione di polveri sottili PM2.5

VALUTAZIONE SECONDO I LIMITI DEL D. LGS. 155/2010

Limite annuale di riferimento previsto dal D. Lgs. 155/2010

25 µg/m^3

VALUTAZIONE SECONDO LA WHO GUIDE LINE 2021

Rif. giornaliero da non superare più di 3 volte nell'anno civile

15 µg/m^3

Riferimento su periodo di mediazione anno civile

5 µg/m^3

VALORE DI MISURA

PM2.5 medio giornaliero misurato

15,9 µg/m^3

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DATI DI MONITORAGGIO

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CO

Monossido di Carbonio

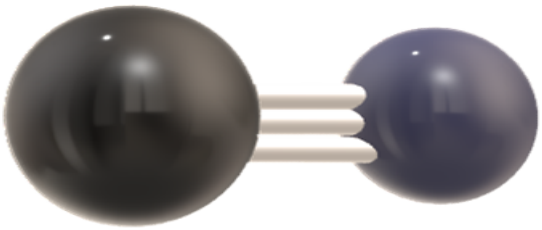

CO

Periodo di mediazione 1 ora

valore Limite WHO Guide Line 2021

35 mg/m^3

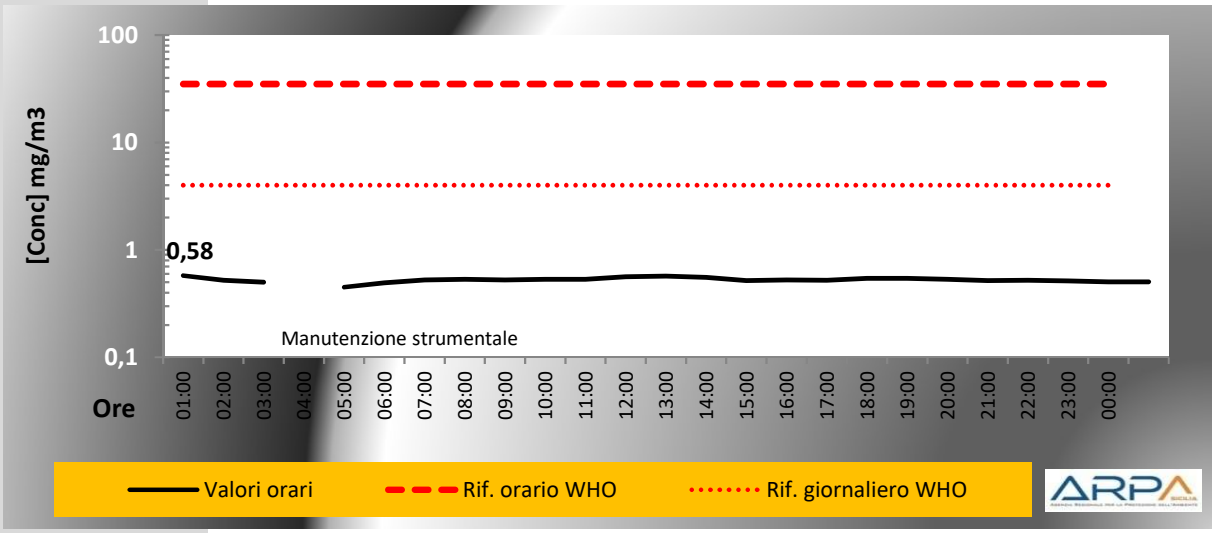

CO media mobile nelle 8 ore

Limite come media massima giornaliera calcolata su 8 ore (media mobile)

10 mg/m^3

Valore limite indicato dal D.Lgs. 155/10

coincidente con il valore WHO Guide Line 2021

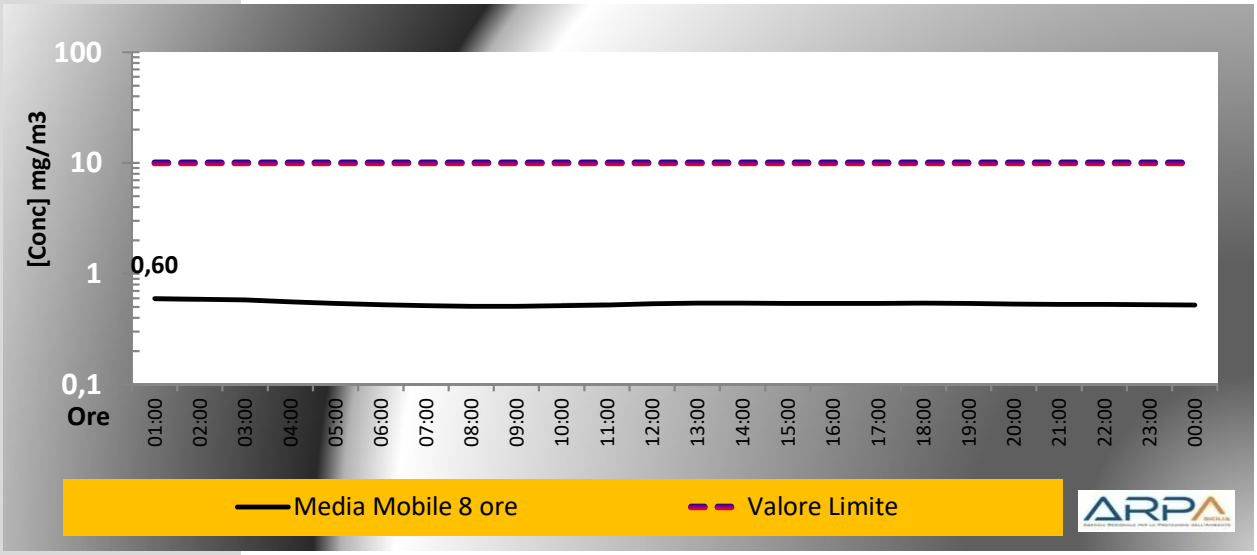

CO mediazione su 15 minuti

Riferimento

100 mg/m³

Riferimento WHO Guide Line 2021

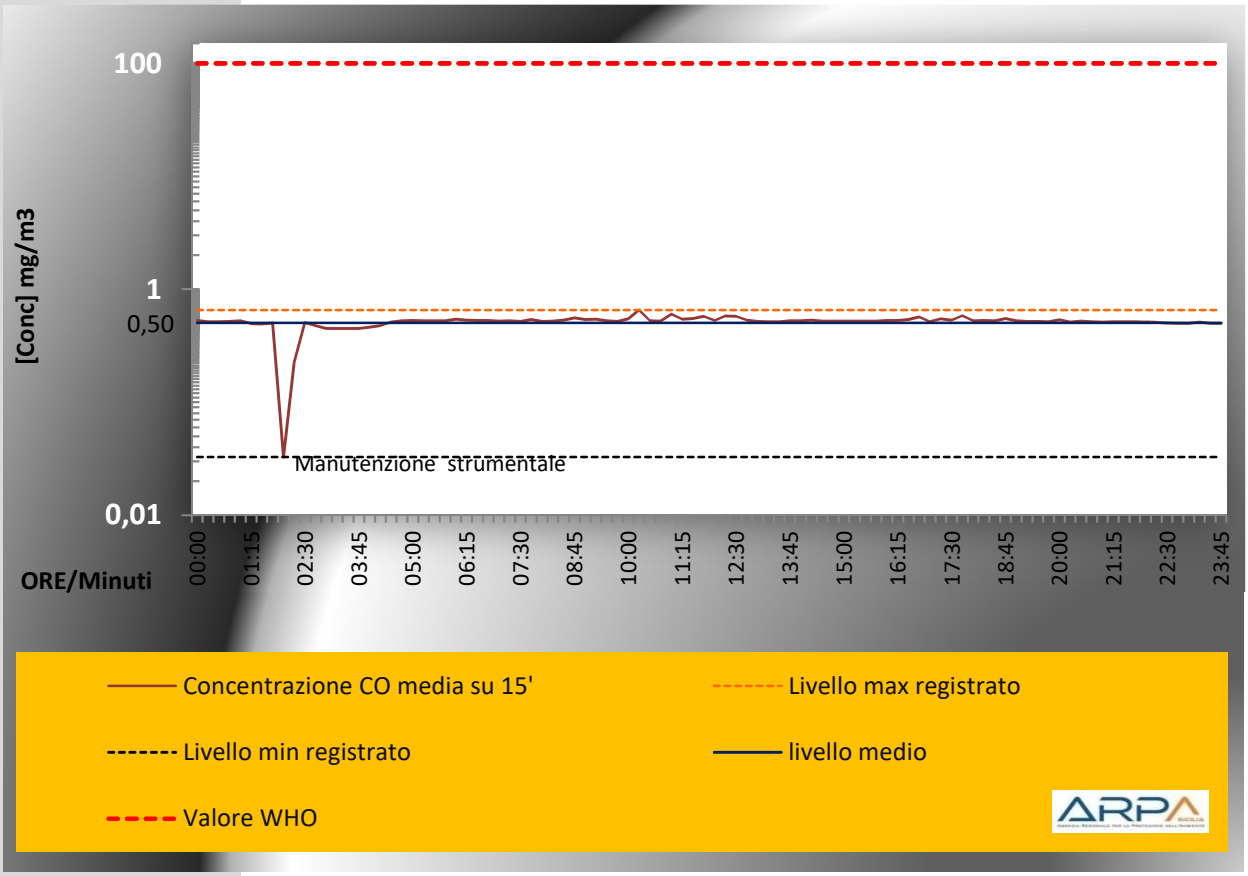

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DATI DI MONITORAGGIO

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

SO_2

Biossido di Zolfo

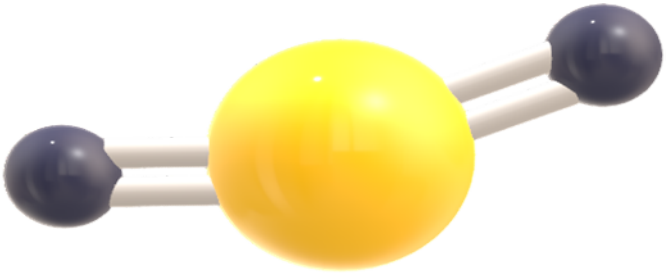

SO_2 andamento medio orario nelle 24h

Limite come media oraria da non superare più di 24 volte per anno civile

350 µg/m³

Valore limite indicato dal D.Lgs. 155/10

Soglia di Allarme (rilevata su 3 ore consecutive)

500 µg/m³

Valore limite indicato dal D.Lgs. 155/10

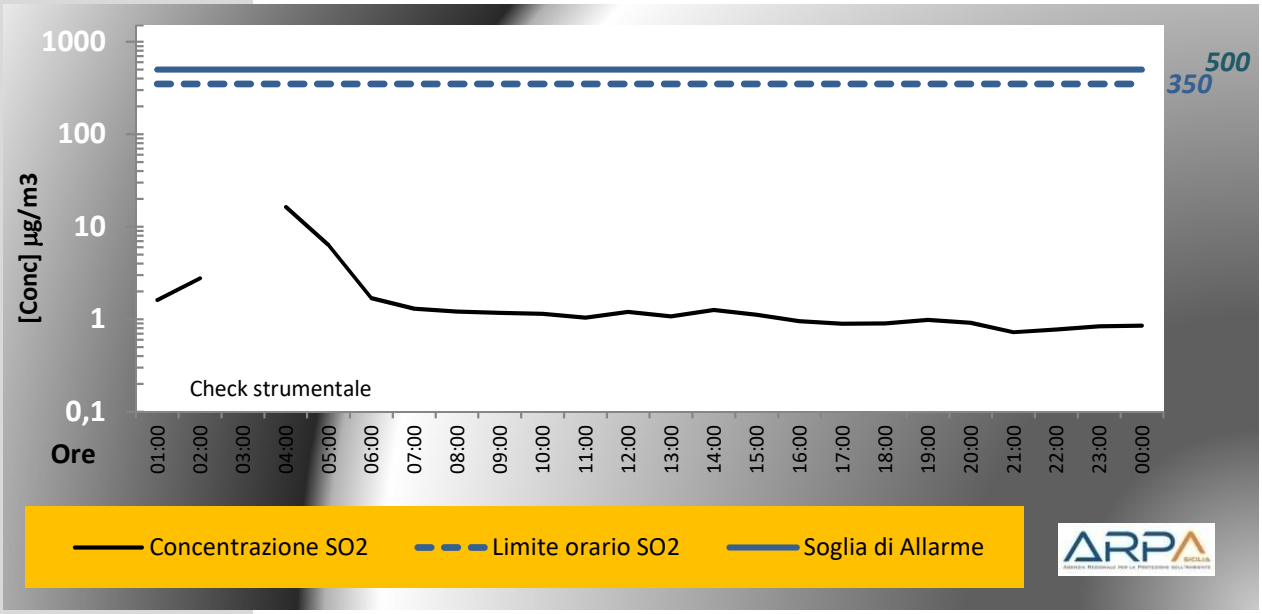

Si riporta lo stesso andamento con le ordinate proporzionate al valore massimo misurato

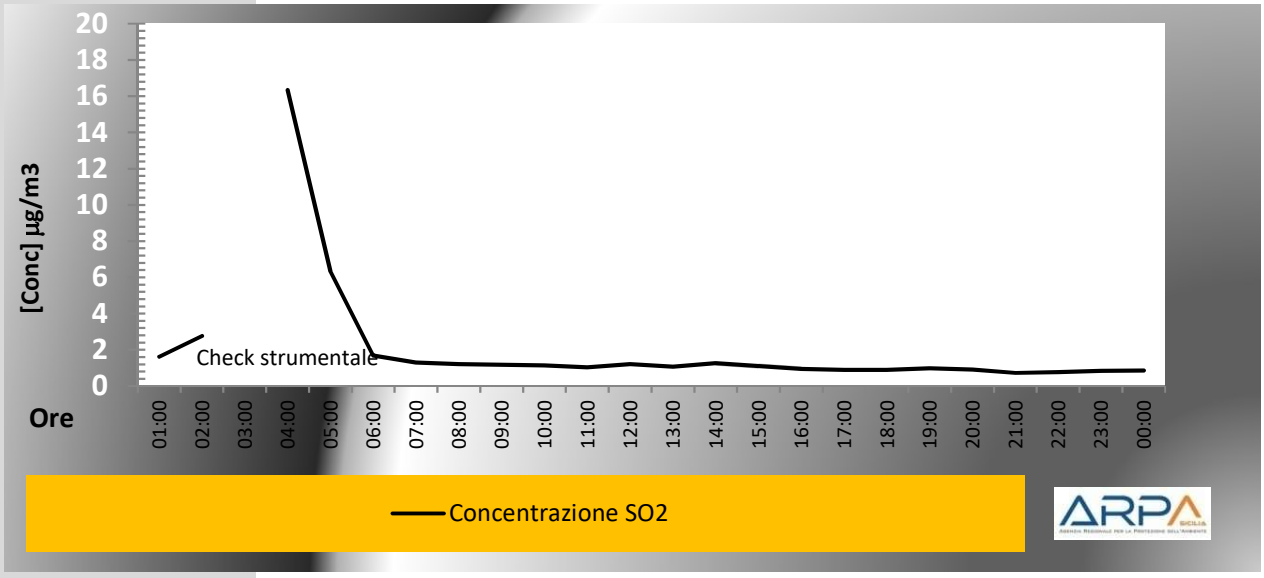

SO_2 media su 24 ore - valore misurato → **2,0 µg/m³**

Limite giornaliero secondo D. Lgs. 155/10 da non superare più di 3 volte per anno civile → **125 µg/m³**

Riferimento limite giorno secondo WHO Guide Line 2021 → **40 µg/m³**

SO_2 andamento della media calcolata su 10 minuti

Riferimento WHO Guide Line 500 µg/m³

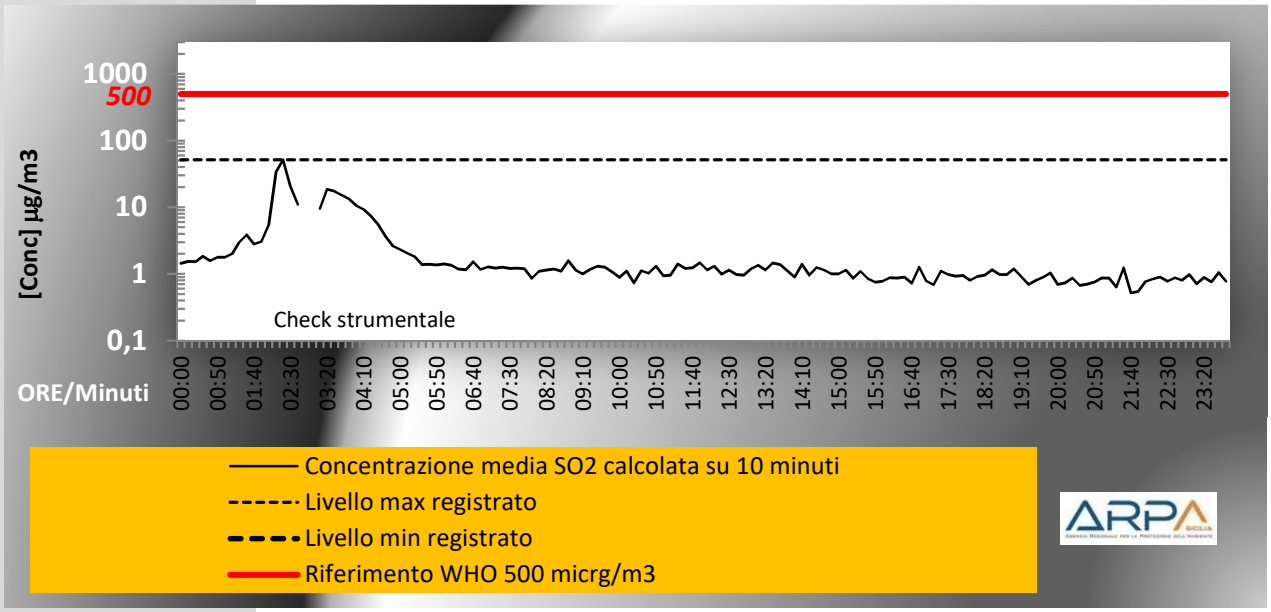

Si riporta lo stesso andamento con le ordinate proporzionate al valore massimo misurato

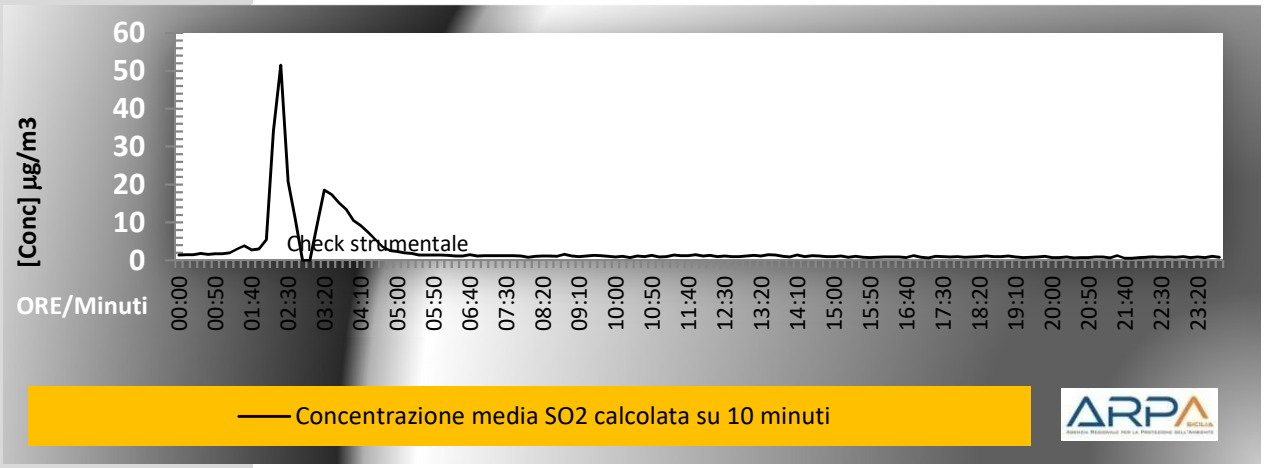

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DATI DI MONITORAGGIO

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

H_2S

Idrogeno Solforato

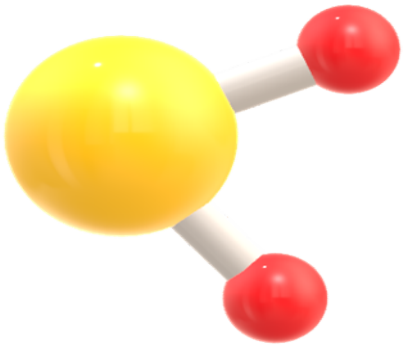

H_2S media su 24 ore → **2,1 µg/m³**

Riferimento media 24h secondo WHO Guide Line 2021 → **150 µg/m³**

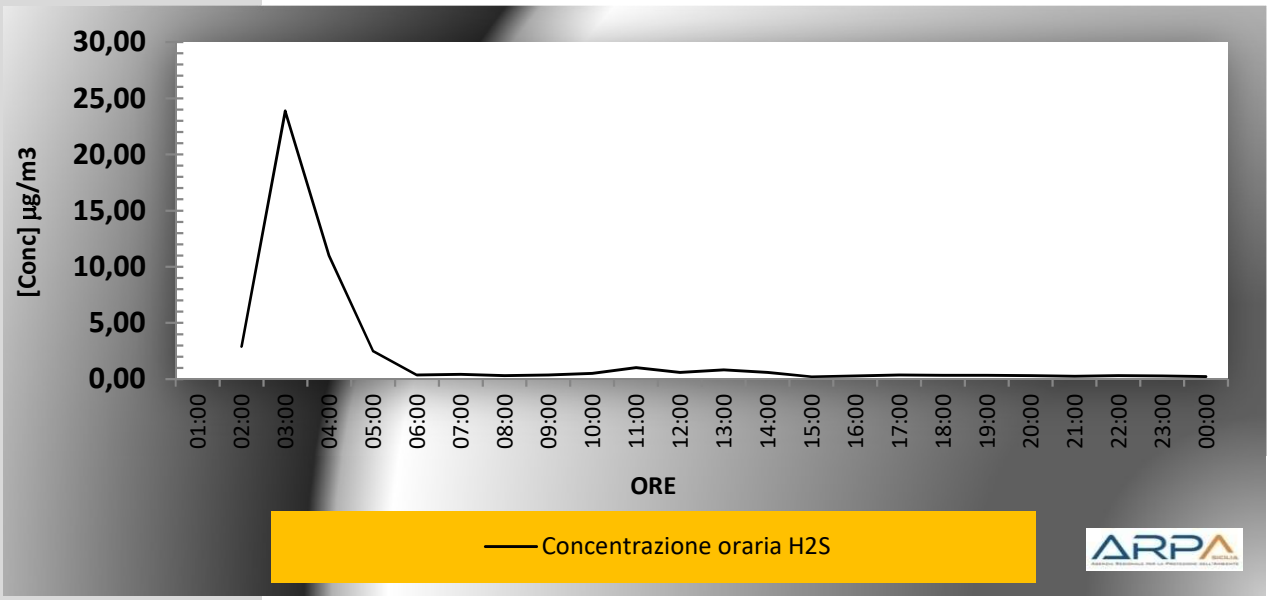

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DATI DI MONITORAGGIO

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CO_2

Anidride carbonica

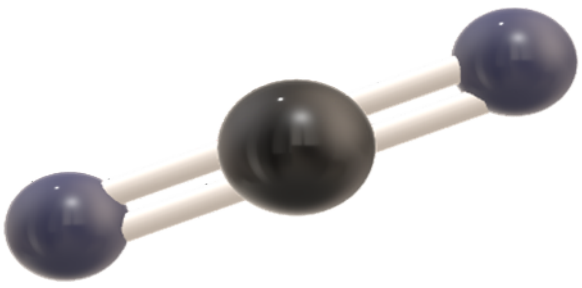

CO_2 valore orario massimo misurato → **666 ppm**

CO_2 soglia di attenzione → **5000 ppm**

Rapporto ISTISAN 16/15

CO_2 soglia di normalità → **1000 ppm**

Rapporto ISTISAN 16/15

CO_2 andamento medio orario nelle 24h

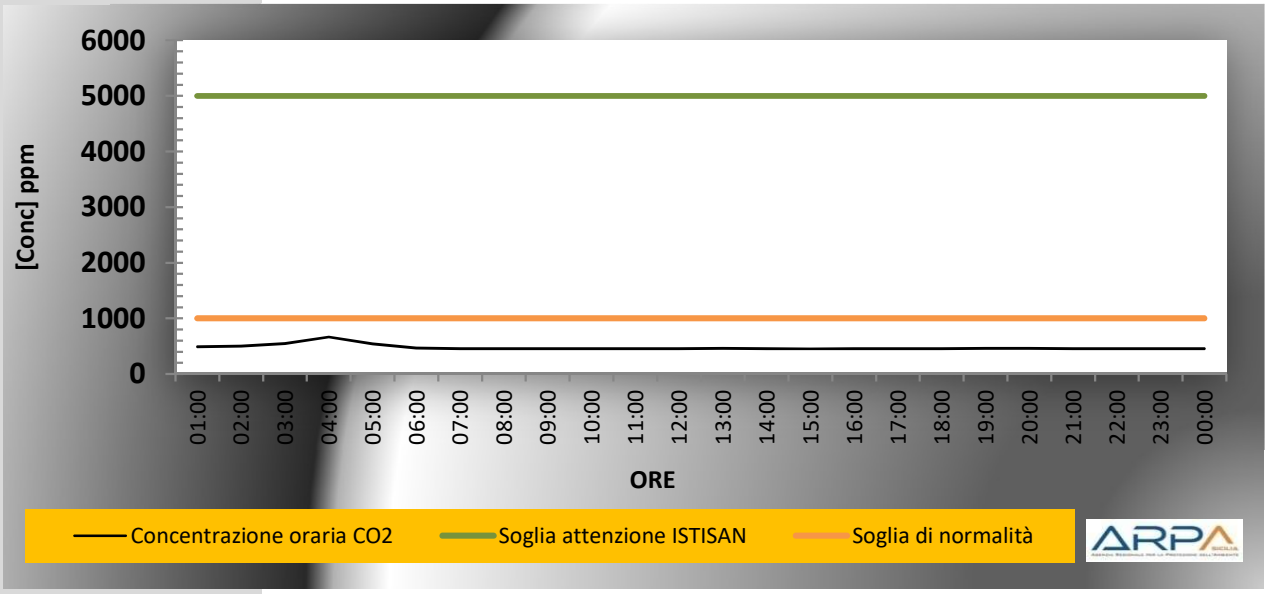

Si riporta lo stesso andamento con le ordinate proporzionate al valore massimo misurato

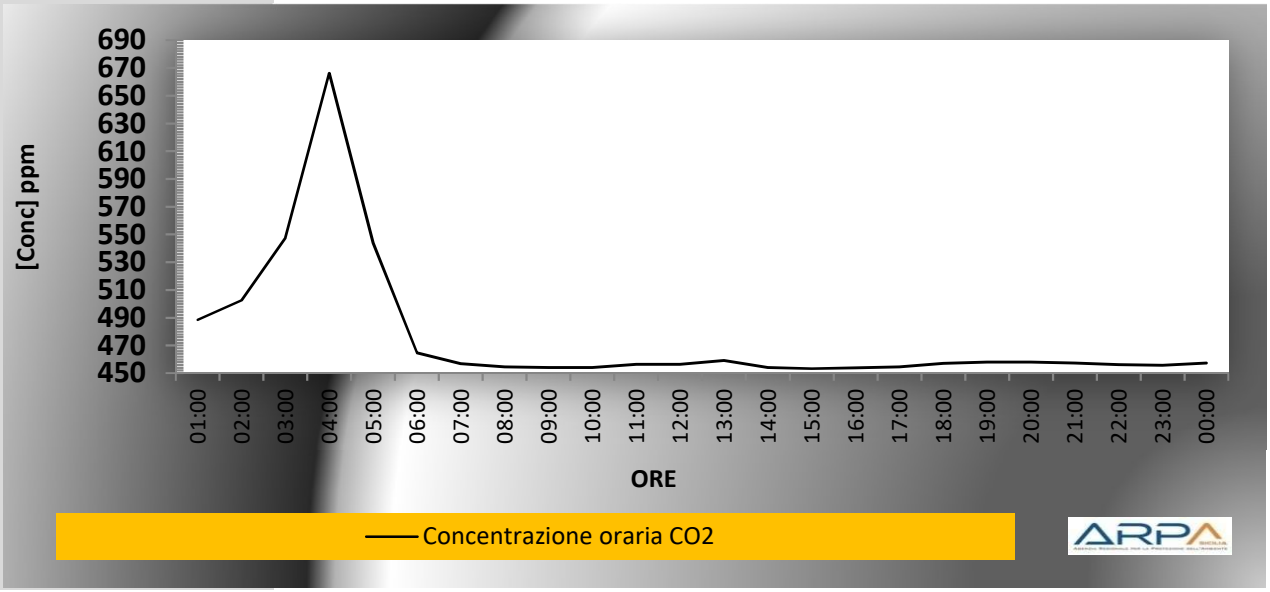

DATI DI MONITORAGGIO

NO_2

Biossido di Azoto

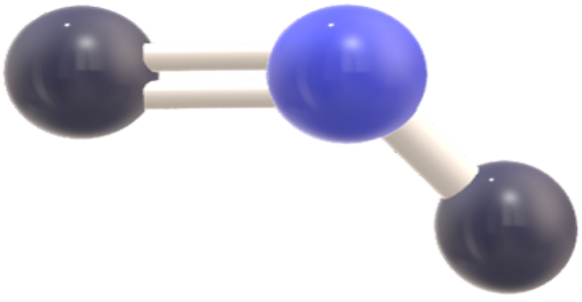

NO_2

Limite come media oraria da non superare più di 18 volte per anno civile

200 µg/m³

Valore limite indicato dal D.Lgs. 155/10

Soglia di Allarme oraria (rilevata su 3 ore consecutive)

400 µg/m³

Valore limite indicato dal D.Lgs. 155/10

Riferimento media oraria

200 µg/m³

WHO Guide Line 2021

Riferimento media 24h

25 µg/m³

da non superare più di 3 volte per anno civile

WHO Guide Line 2021

NO_2 andamento medio orario nelle 24h

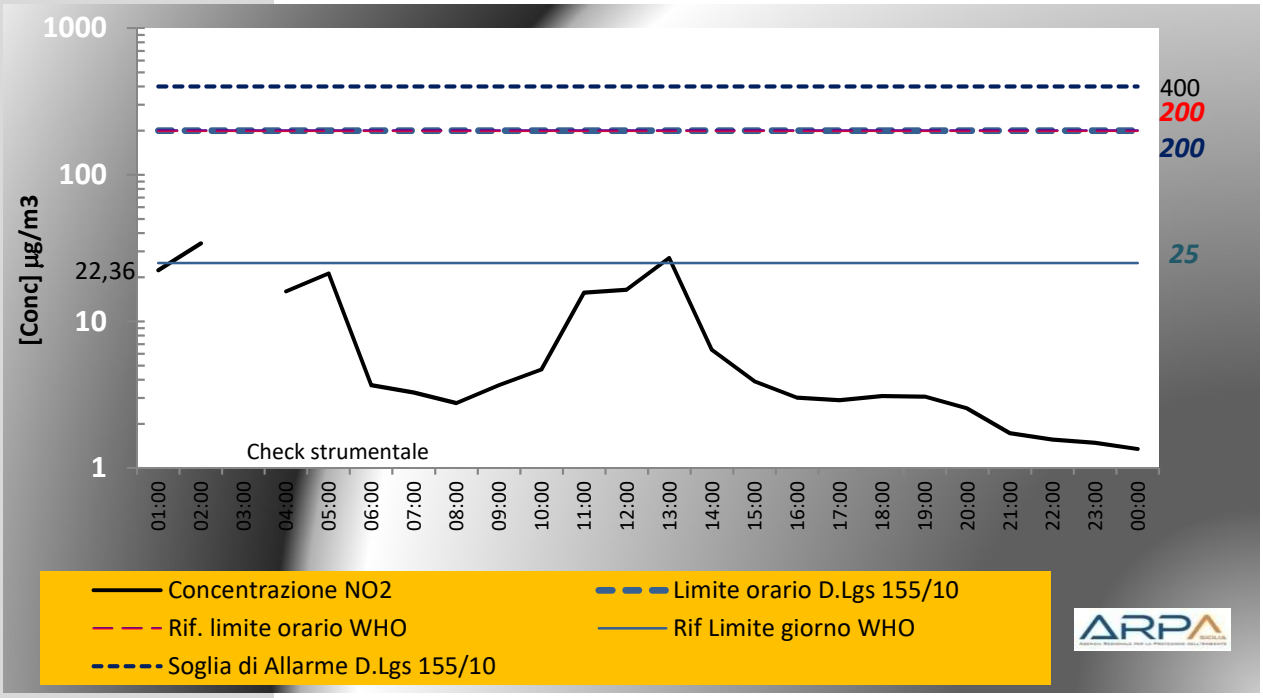

ANALISI DEI VENTI - STAZ. LABORATORIO MOBILE ARPA SICILIA

Stazione: Vulcano - MM - DS243AD **Monitor** DVP **Data inizio:** 06/06/2022 **Data fine:** 06/06/2022

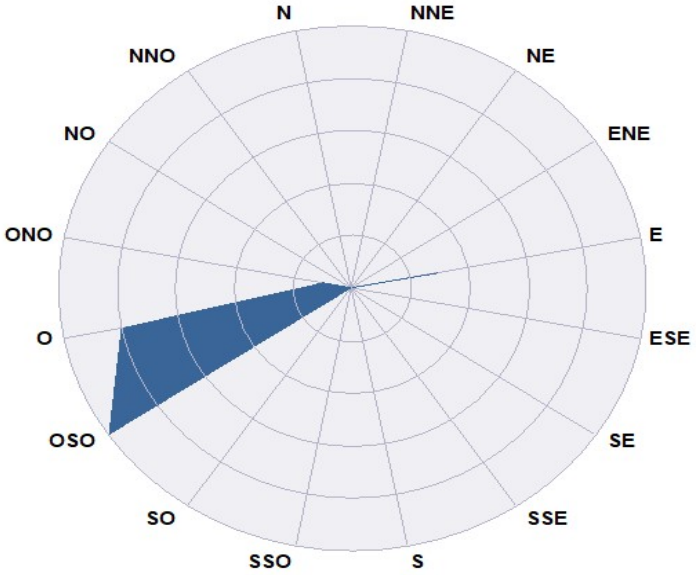

	Occorrenze	V. media m/s
N	0	
NNE	0	
NE	0	
ENE	0	
E	3	1.99
ESE	0	
SE	0	
SSE	0	
S	0	
SSO	0	
SO	0	
OSO	10	2.52
O	8	2.30
ONO	1	2.52
NO	0	
NNO	0	

Calma	2
Variabile	0
NC	0
Non validi	0