

## MONITORAGGIO OSTREOPSIS - ANNO 2012

Stazione: Punta Castellazzo - Marza Località: Ispica - Punta Castellazzo

Corpo idrico: 49

COORDINATE WGS: LAT N 36°41'44.10" LONG E 14°59'25.50"

Prelievo effettuato in zona di costa balneabile (D.A. 6 marzo 2012)


Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell \* L<sup>-1</sup>

(in rosso i valori superiori)

Matrice: acqua

Metodo usato per il conteggio: Utermhöl (UNI EN 15204)

Laboratorio competente per il monitoraggio: ST Siracusa

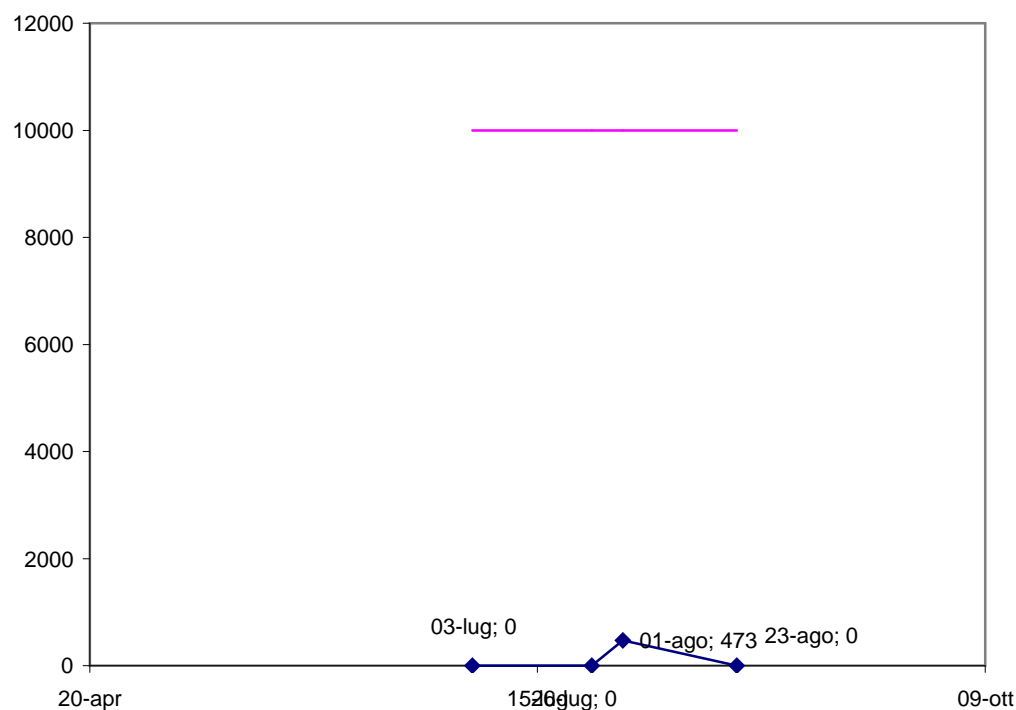

DATA CAMPIONAMENTO	Ostreopsis ovata*	Intervallo di confidenza **	Ostreopsis sp	Ostreopsis spp
03-lug	Assente			
26-lug	Assente			
01-ago	473			
23-ago	Assente			

\* Il risultato è da intendere come *Ostreopsis cf ovata*

\*\* calcolato considerando un livello di fiducia del 95%