

MONITORAGGIO *OSTREOPSIS* – ANNO 2012

Stazione: S. Vito Lo Capo **Località:** S. Vito Lo Capo – Capo S. Vito **Corpo idrico:** 6

COORDINATE WGS: LAT N 38°11'6,50" **LONG E** 12°43'22,32"

Prelievo effettuato in zona di costa balneabile (D.A. 6 marzo 2012)


Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell * L⁻¹

(in rosso i valori superiori)

Matrice: acqua

Metodo usato per il conteggio: Utermöhl (UNI EN 15204)

Laboratorio competente per il monitoraggio: : ST Trapani

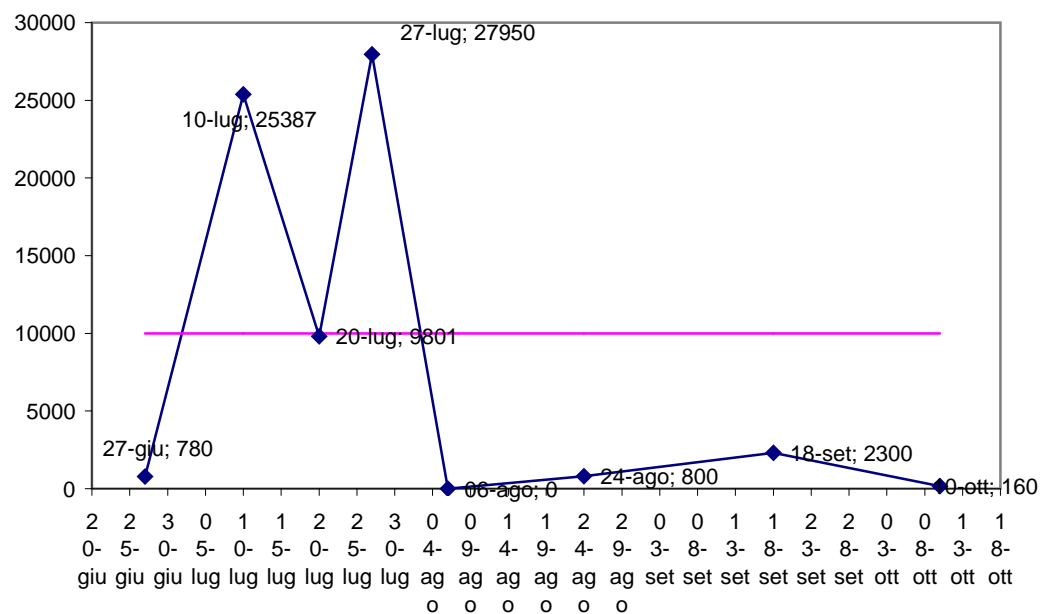

DATA CAMPIONAMENTO	<i>Ostreopsis ovata</i> *	Intervallo di confidenza **	<i>Ostreopsis sp</i>	<i>Ostreopsis spp</i>
27-giu	780		540	Assente
10-lug	25387	± 3045	263	
20-lug	9801	± 1960		Assente in 50 ml
27-lug	27950	± 3354		
06-ago	-		2260	
24-ago	800			
18-set	2300		Assente	Assente
10-ott	160		Assente	Assente

* Il risultato è da intendere come *Ostreopsis cf ovata*

** calcolato considerando un livello di fiducia del 95%