

MONITORAGGIO *OSTREOPSIS* - ANNO 2012

Stazione: Villagonia

Località: Taormina - Villagonia

Corpo idrico: 36

COORDINATE WGS: LAT N 37°50'52,62" LONG E 15°17'12,44"


Prelievo effettuato in zona di costa balneabile (D.A. 6 marzo 2012)

Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell * L⁻¹
(in rosso i valori superiori)

Matrice: acqua

Metodo usato per il conteggio: Utermhöl (UNI EN 15204)

Laboratorio competente per il monitoraggio: ST Messina

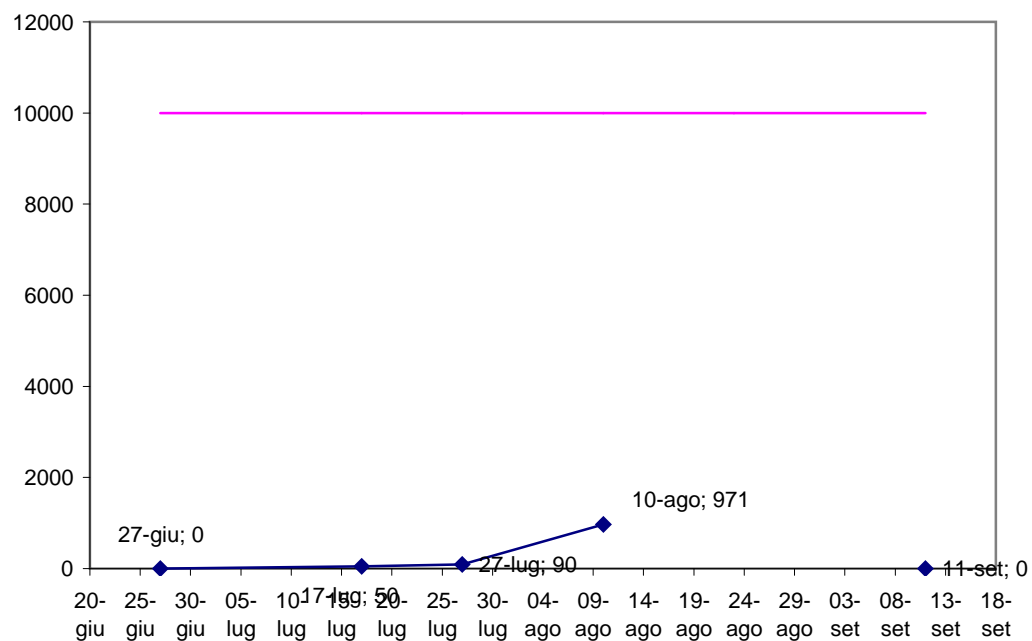

DATA CAMPIONAMENTO	<i>Ostreopsis ovata</i> *	Intervallo di confidenza **	<i>Ostreopsis sp</i>	<i>Ostreopsis spp</i>
27-giu	Assente		Assente	Assente
17-lug	50		Assente in 100 ml	Assente in 100 ml
27-lug	90		Assente in 100 ml	Assente in 100 ml
10-ago	971	±272	8266	
23-ago			120	
11-set	Assente in 100 ml		Assente in 100 ml	Assente in 100 ml

* Il risultato è da intendere come *Ostreopsis cf ovata*

** calcolato considerando un livello di fiducia del 95%