

MONITORAGGIO *OSTREOPSIS* - ANNO 2015

Stazione: Agrigento

Località: San Leone

Corpo idrico: 27

COORDINATE WGS84: LAT N 37°15'15.48" LONG E 13°36'00.80"

Prelievo effettuato in zona di costa balneabile (D.A. 3 marzo 2015)


Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell * L⁻¹

(in rosso i valori superiori)

Matrice: acqua

Metodo usato per il conteggio: Utermöhl (UNI EN 15204)

Laboratorio competente per il monitoraggio: ST Agrigento

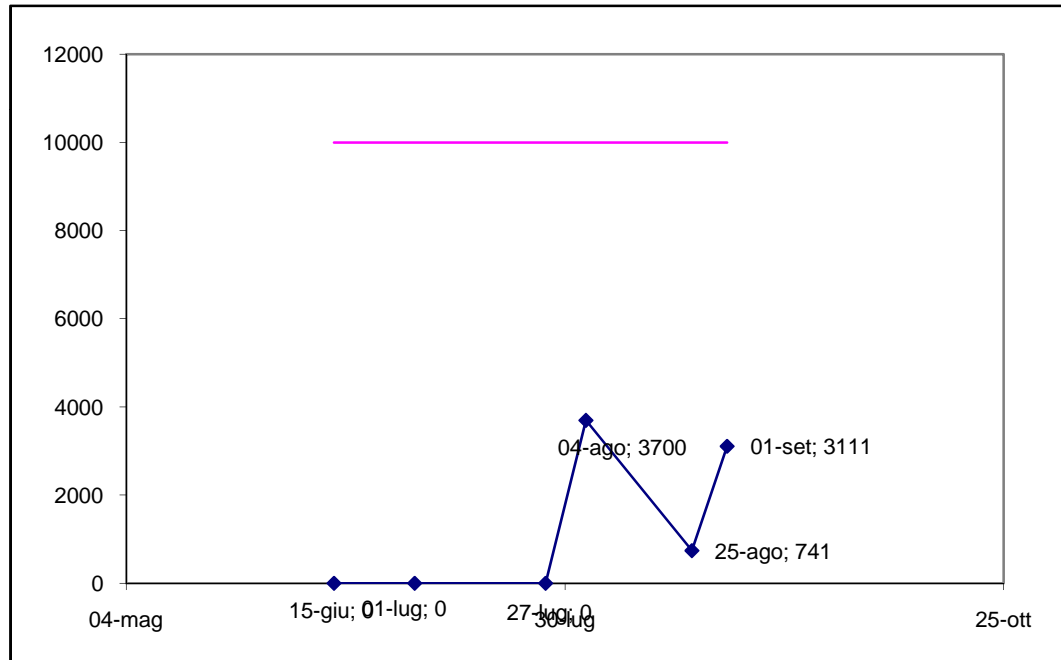

DATA CAMPIONAMENTO	<i>Ostreopsis cf. ovata</i>	Intervallo di confidenza *
15-giu	Assente	
01-lug	Assente	
27-lug	Assente	
04-ago	3700	
25-ago	741	
01-set	3111	

* calcolato considerando un livello di fiducia del 95%