

MONITORAGGIO OSTREOPSIS - ANNO 2015

Stazione: Trabia

Località: Tonnara Trabia

Corpo idrico: 6

COORDINATE WGS84: LAT N 37°59'52,85" LONG E 13°39'6,15"

Prelievo effettuato in zona di costa balneabile (D.A. 3 marzo 2015)


Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell * L⁻¹

(in rosso i valori superiori)

Matrice: acqua

Metodo usato per il conteggio: Utermhöl (UNI EN 15204)

Laboratorio competente per il monitoraggio: ST3 - AREA MARE

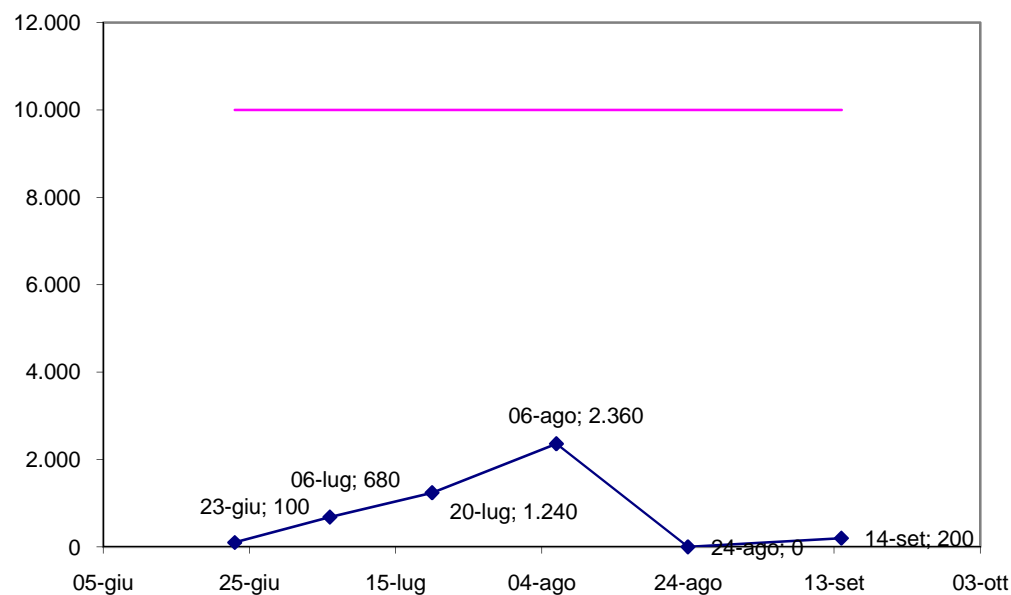

DATA CAMPIONAMENTO	Ostreopsis cf. ovata cell/l	Intervallo di confidenza *
23-giu	100	
06-lug	680	
20-lug	1.240	± 309
06-ago	2.360	± 426
24-ago	<60	
14-set	200	

* Calcolato considerando un livello di fiducia del 95%